




Napájecí zdroj pro jeden ventil, 230 V AC / 24 V DC  
External power supply for 1 washbasin tap with one valve 230 V AC / 24 V DC









|                                 |                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>CZ</b> Montážní návod        | <b>RU</b> Инструкция по монтажу | <b>RO</b> Instrucțiuni de montaj  | <b>NL</b> Montage instructie    |
| <b>SK</b> Montážny návod        | <b>D/A</b> Montageanleitung     | <b>ES</b> Manual de instrucciones | <b>LT</b> Montavimo instrukcija |
| <b>GB</b> Mounting instructions | <b>PL</b> Instrukcja montażu    | <b>FR</b> Notice de montage       |                                 |




|                      |                        |                       |                      |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>CZ</b> Rozměry    | <b>RU</b> Размеры      | <b>RO</b> Dimensiuni  | <b>NL</b> Afmetingen |
| <b>SK</b> Rozmery    | <b>D/A</b> Abmessungen | <b>ES</b> Dimensiones | <b>LT</b> Dydis      |
| <b>GB</b> Dimensions | <b>PL</b> Rozmiary     | <b>FR</b> Dimensions  |                      |

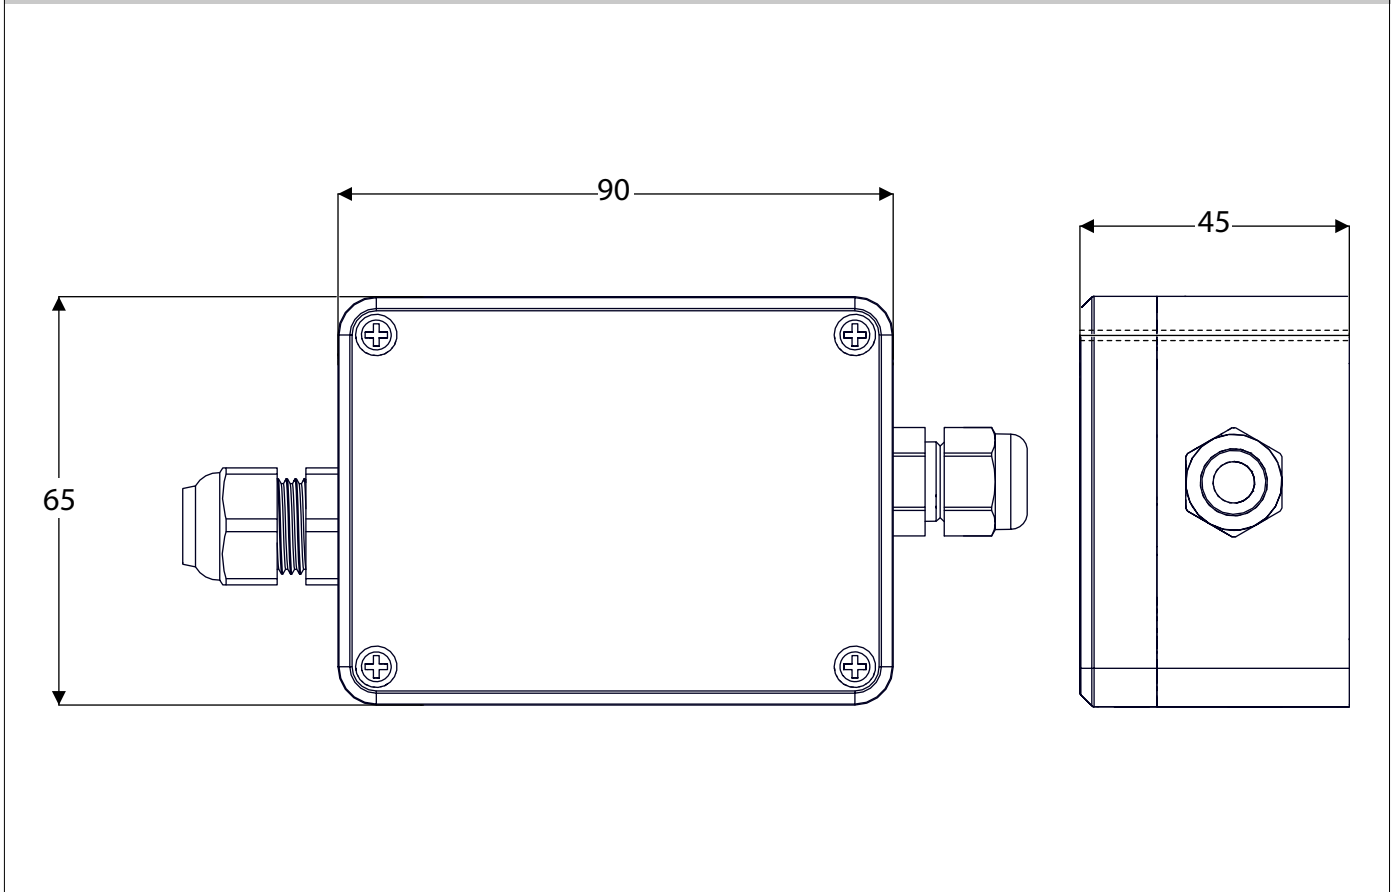

|                           |                                   |                                   |                               |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>CZ</b> Technické údaje | <b>RU</b> Технические данные      | <b>RO</b> Specificații tehnice    | <b>NL</b> Eigenschappen       |
| <b>SK</b> Technické údaje | <b>D/A</b> Technische Angaben     | <b>ES</b> Datos técnicos          | <b>LT</b> Techniniai duomenys |
| <b>GB</b> Properties      | <b>PL</b> Techniczna specyfikacja | <b>FR</b> Informations Techniques |                               |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Napájecí napětí, Input                  | <b>230 V AC; 50 Hz</b> |
| Výstupní napětí, Output                 | <b>24 V DC (±5%)</b>   |
| Krytí, Covering                         | <b>IP 55</b>           |
| Pracovní teplota, Operating temperature | <b>5 °C ÷ 40 °C</b>    |
| Výkon, Rated power                      | <b>10 W</b>            |

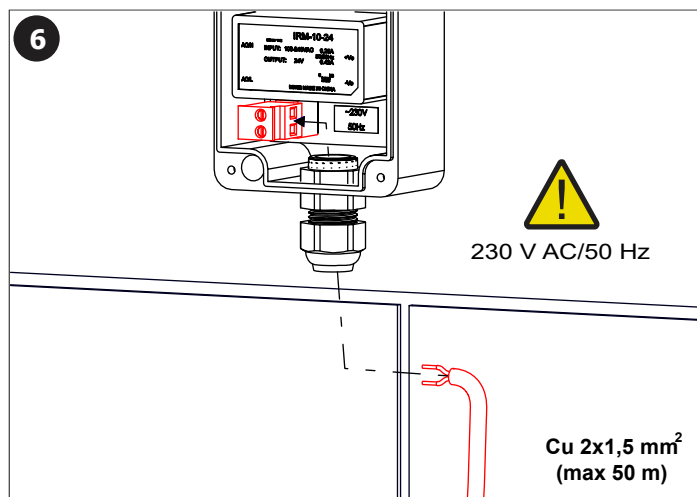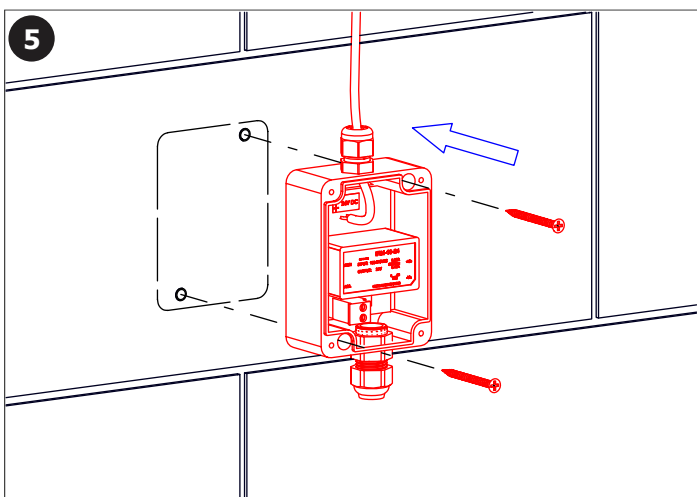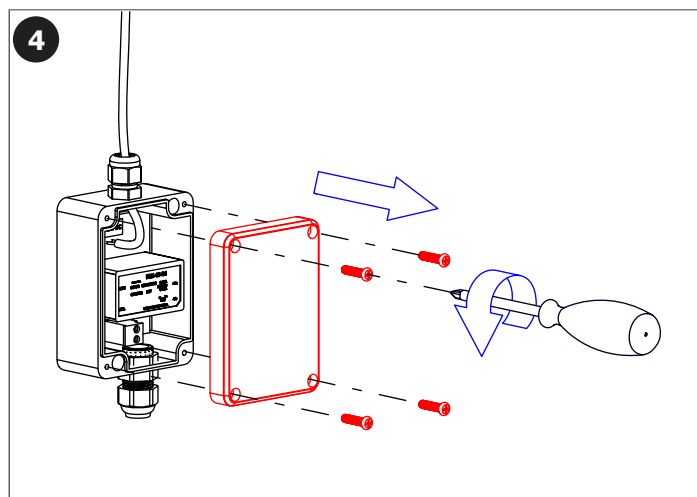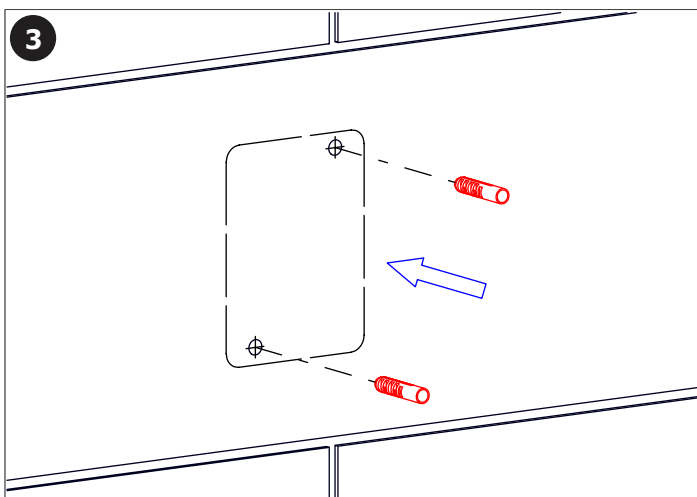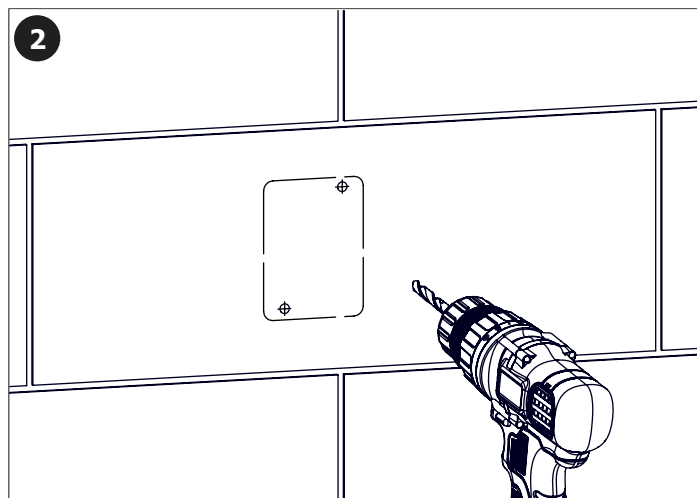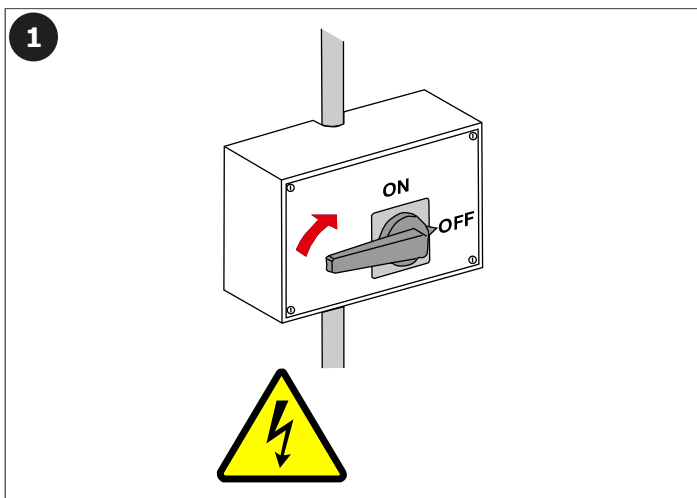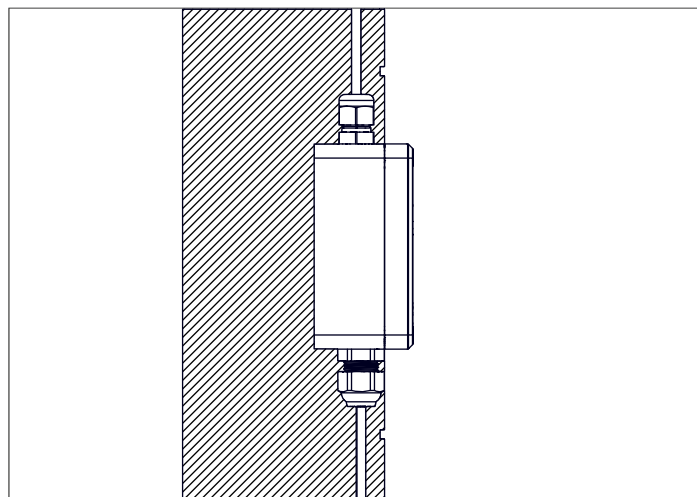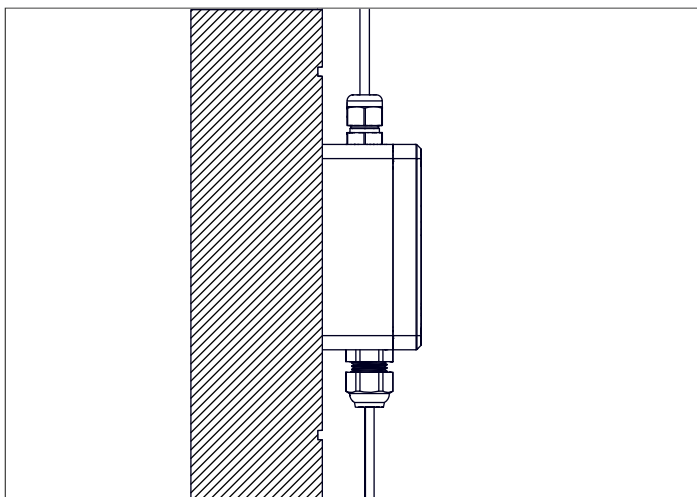

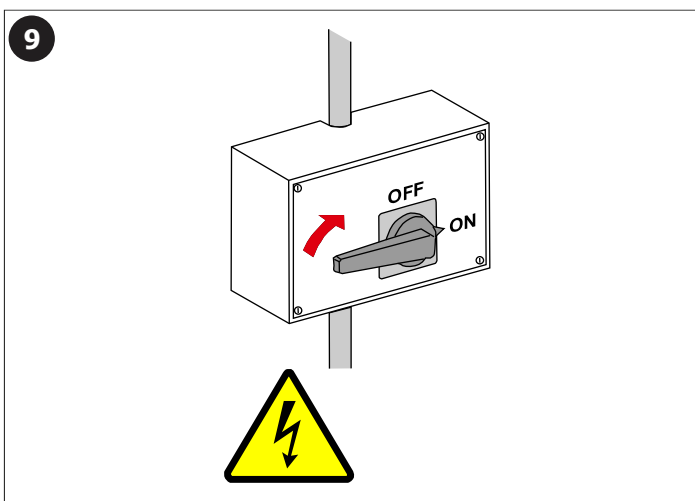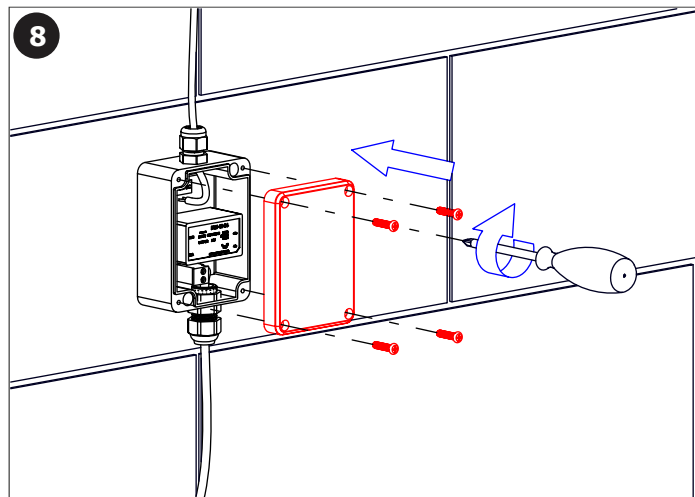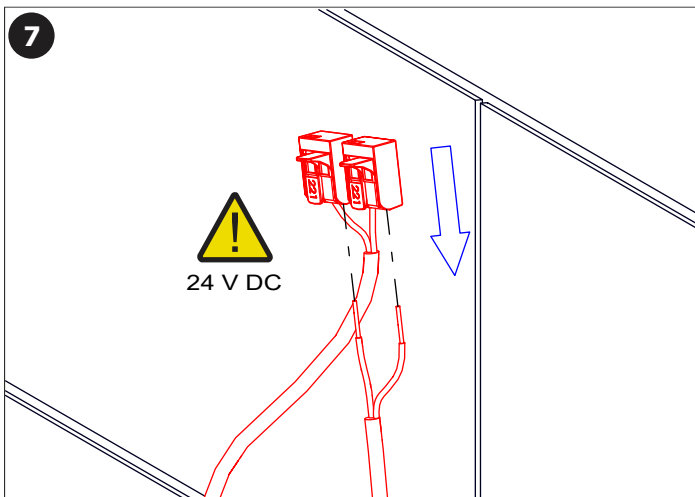

(CZ) **Návod na údržbu**      (RU) **Инструкция по уходу**      (RO) **Instrucțiuni de întreținere**      (NL) **Onderhoudsinstructies**  
 (SK) **Návod na údržbu**      (D/A) **Wartungsanleitung**      (ES) **Instrucciones de cuidado**      (LT) **Priežiūros instrukcija**  
 (GB) **Instructions for maintenance**      (PL) **Instrukcja obsługi**      (FR) **Instructions pour l'entretien**

CZ

- se zařízením musí spolupracovat snadno dosažitelné rozpojovací zařízení.
- ochrana před nadměrným proudem a zkratem v primárním obvodu zařízení (předsazená zkratová ochrana), musí být součástí instalace budovy
- zařízení lze připojit na zajištěný zásuvkový nebo světelný okruh, nebo samostatně jistiť jističem 1A / 1C
- garance / záruka pouze při montáži, prováděné dle návodu osobou způsobilou s příslušným oprávněním dle předpisů platných v místě. Zdroj je možno instalovat pouze v rozvaděčové skříni.

SK

- so zariadením musí spolupracovať ľahko dosažiteľné rozpojovacie zariadenie
- ochrana pred nadmerným prúdom a skratom v primárnom obvode zariadenia (predinštalovaná skratová ochrana), musí byť súčasťou inštalácie budovy
- zariadenie je možné pripojiť na zaistený zásuvkový alebo svetelný okruh alebo samostatne istiť ističom 1A / 1C
- garancia / záruka iba pri montáži, prevádzanej podľa návodu osobou spôsobilou s príslušnou koncesiou, podľa predpisov platných v mieste. Zdroj je možné inštalovať len v rozvádzačovej skríni.

GB

- easily accessible isolating device must cooperate with the power supply
- protection against excessive current and short-circuit in primary circuit of the power supply must be a part of building wiring
- power supply could be connected to secured socket circuit or light circuit, or could be secured separately by circuit breaker 1A / 1C
- guarantee is accepted only in the case of installation made on the base of mounting instructions, made by skilled person with concession according to the local regulations.

RU

- Блок питания должен быть снабжен выключателем, находящимся в свободном доступе
- Защита от перепадов напряжения и короткого замыкания в первичной электроцепи должна быть частью схемы электроснабжения
- Источник питания может быть подключен к схеме электроснабжения здания через электророзетку или через контур освещения, а также напрямую через пакетный выключатель в щитке электроснабжения 1A / 1C
- Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен специалистом согласно инструкции и с учетом местных предписаний

D / A

- die Spannungsversorgung muss über eine leicht zugängliche Trennvorrichtung abgesichert werden
- schutz vor Überlast und Kurzschlussstrom an der eingangsseitigen Spannungsversorgung ist bauseits herzustellen
- die Spannungsversorgung kann über einen bereits vorhandenen Stromkreis oder über einen separaten Leistungsschalter an 1A / 1C abgesichert werden
- eine etwaige Garantieleistung erfolgt ausschließlich bei sachmäßiger Montage gemäß unseren Montageanleitungen, ausgeführt von autorisierten Fachfirmen (eine Liste wird Ihnen gerne auf Anfrage zugesendet) gem.den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen

PL

- ochrona przed przebicciem prądu u obwodzie 230V (ochrona obwodu) musi być w instalacji budowy
- Instalacje można przełączyć na automatyczne bezpieczniki albo na prądowy obwód lub na własny bezpiecznik 1A / 1C
- Z instalacją musi współpracować łatwo dostępne wyłączenie urządzenia
- gwarancja / odpowiedzialność prawna wyłącznie w przypadku montażu wykonanego przez upoważnionego specjalistę zgodnie z instrukcją oraz lokalnymi przepisami

RO

- Transformatorul trebuie montat intrun loc ușor accesibil
- Circuitul pe care se montează transformatorul trebuie sa aibă protecție la supratensiune și scurtcircuit
- Garanția este acceptată numai pentru produsele montate conform instrucțiunilor de montaj, montaj executat numai de către un instalator autorizat.

ES

- al aparato se le debe asociar un dispositivo de desconexión fácilmente accesible.
- la protección contra sobrecargas y cortocircuitos en el circuito eléctrico primario del aparato (protección previa contra cortocircuitos), debe ser parte de la instalación del edificio.
- se puede conectar el aparato a un circuito seguro de alumbrado o de enchufe o asegurarlo por separado mediante un cortacircuitos 1A / 1C.
- la garantía será válida únicamente si el montaje ha sido realizado según las instrucciones y a cargo de personal capacitado con la autorización pertinente de acuerdo a las normas locales en vigor. Solo se puede instalar la fuente en un cuadro de distribución.

FR

- Un dispositif de déclenchement facile d'accès doit travailler en collaboration avec cet équipement.
- Une protection contre un courant excessif et contre les courts-circuits dans le circuit primaire de l'équipement (protection contre les courts-circuits intégrée) doit avoir été prévue dans l'installation du bâtiment.
- Cet équipement peut être branché sur un circuit de prises de courant ou d'éclairage qui aura été sécurisé, ou il est possible de le protéger séparément à l'aide d'un disjoncteur de 1A / 1C.
- La garantie ne pourra être appliquée que si le montage a été réalisé conformément à ce qui est indiqué dans la notice et ce, par une personne agréée et disposant de toutes les autorisations exigées par la réglementation en vigueur sur le lieu d'installation.

NL

- De voeding moet makkelijk bereikbare plaats weggewerkt te worden.
- De voeding moet tegen overbelasting beveiligd zijn, en op een geaarde voedingsbron aangesloten worden.
- Om aanspraak te kunnen maken op garantie moet het gemonteerd worden volgens de installatie instructie en door een gecertificeerd persoon gedaan worden.

LT

- Maitinimo šaltinis su jungikliu turi būti įrengtas laisvą prieigą turinčioje vietoje
- Apsauga nuo elektros šuolių ir trumpojo jungimo į pirminę grandinę turi būti elektros energijos tiekimo schemos dalimi
- Maitinimo šaltinis gali būti prijungtas prie maitinimo grandinės per elektros lizdo arba per kontūrų apšvietimą, taip pat tiesiogiai per paketų jungiklio plokštę 1A / 1S
- Garantija pripažįstama tik tuo atveju, jeigu montażą pagal instrukciją ir sutinkamai su vietinėmis normomis atliks atitinkamą kvalifikaciją ir koncesiją turintis asmuo.